




高压屏开孔断面图

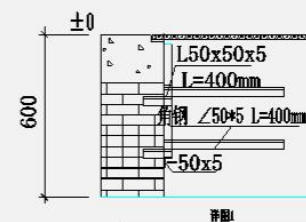


详图1

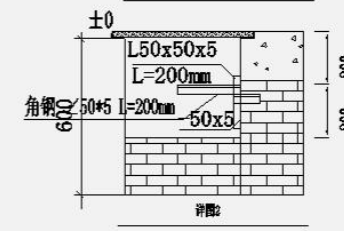


详图2

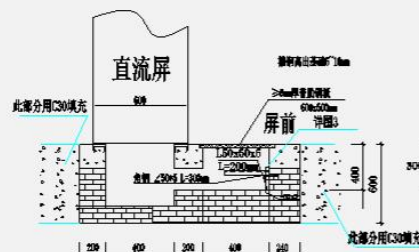

直流屏开孔断面图

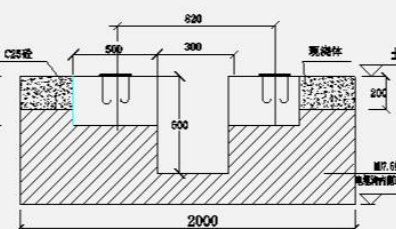

开关柜开孔断面图

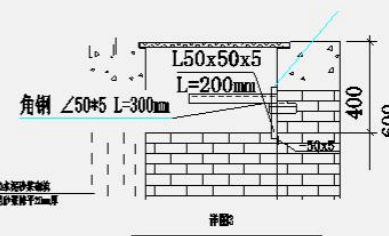

详图3

说明:

- 1、本图±0.000为配电室水平面。
- 2、室内电缆沟与室外连接处需用防火材料封堵。一次、二次电缆共沟、共架架时，须加二次电缆保护措施。
- 3、高压电缆支架每层0.7米安装一个(四根)；控制电缆支架每层0.7米安装一个(一根)；低压电缆支架每层0.7米安装一个(一根)。
- 4、备用一、二次电缆斜穿孔及进出配电室高低压进线电缆预留孔洞，须作密封处理。一次、二次电缆共沟、共架架时，须加二次电缆保护措施。
- 5、所有支架均需与接地扁钢可靠连接。


湖南鸿齐电力建设有限公司

批准	设计
审核	制图
校核	比例
	日期

省直中低电压城区增容10kV配电

专变配电室开孔断面图

图号: HNGJ-C2006-3017



设计证书: A243019161

此图未盖设计文件专用章无效